


## ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

В 2023г. количество посадок напряжения и отключений со стороны источников внешнего энергоснабжения – 889 случаев. Количество повреждений высоковольтных питающих КЛЭП, находящихся на балансе ПАО "Россети Московский регион" – 57. и на балансе Общества – 39.

Рис.1.

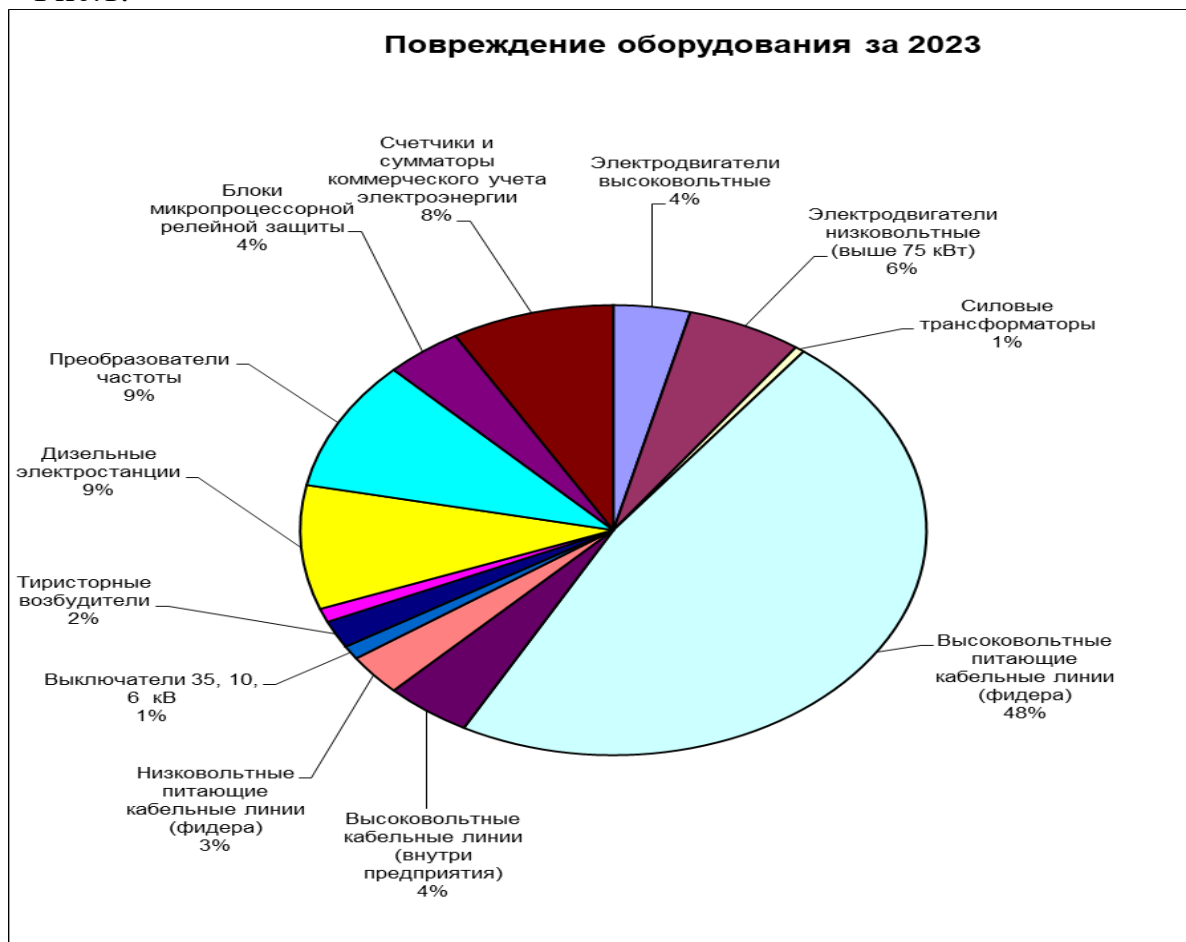

Зафиксировано 424 случая успешного срабатывания быстродействующих АВР без отключения основного технологического оборудования.